




CATALOG 2021

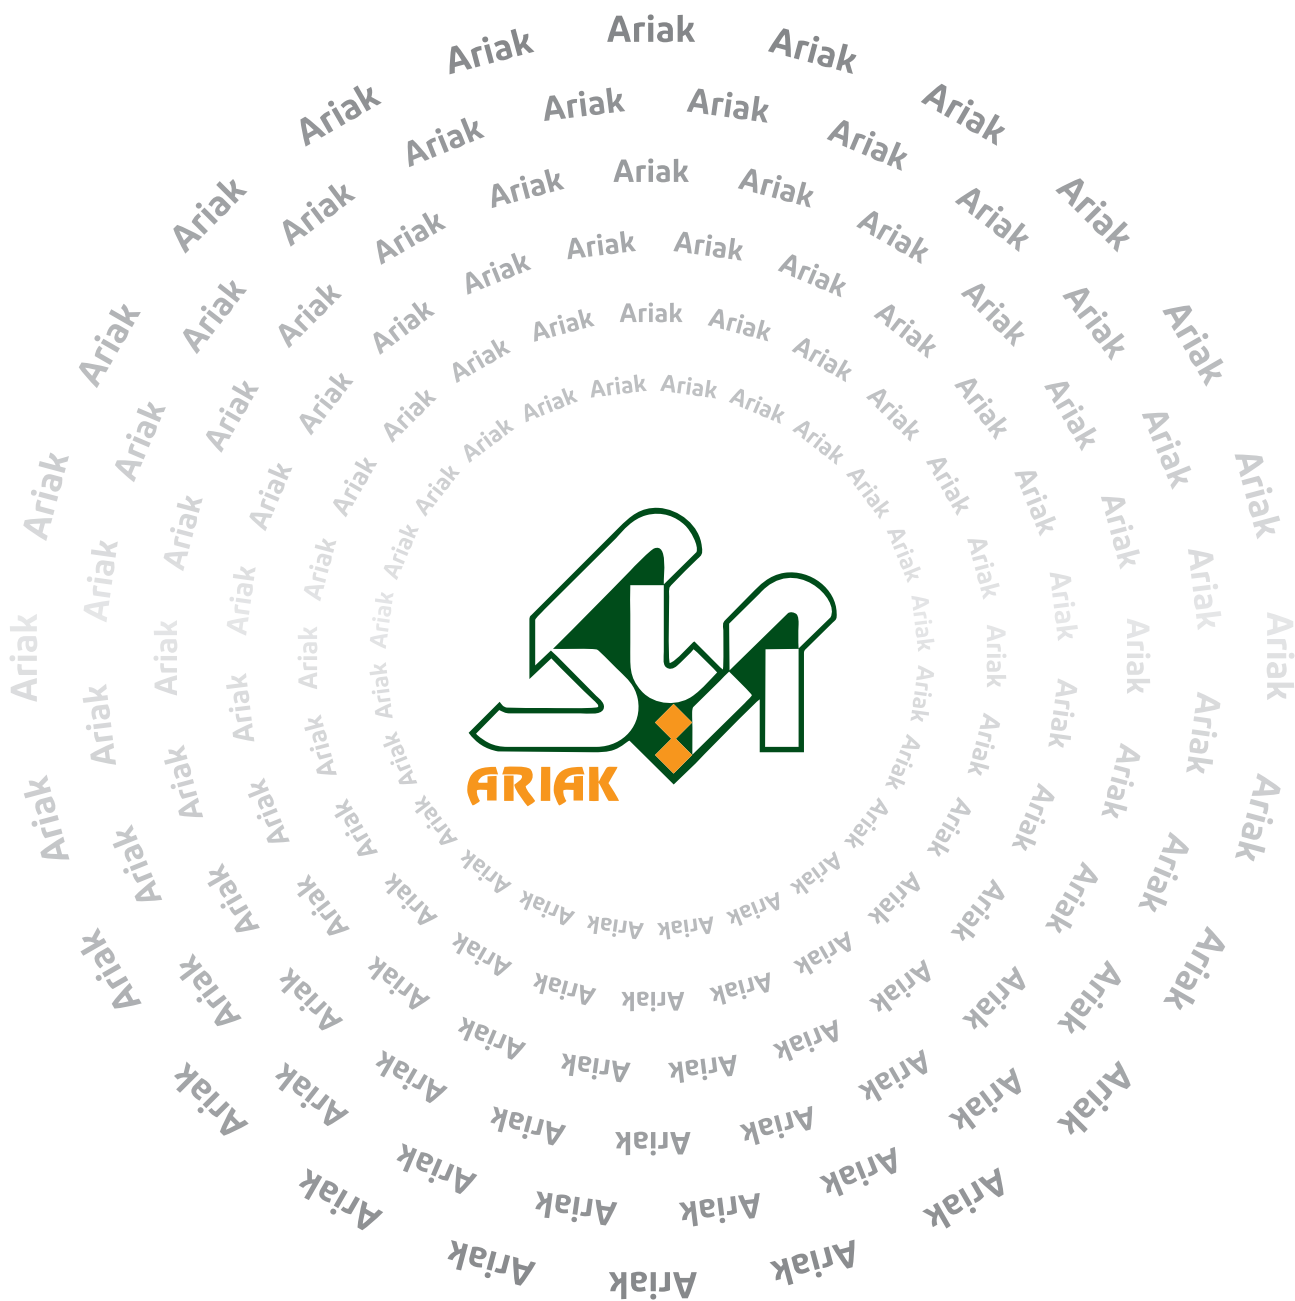

فهرست

۱		درباره شرکت آریاک
۱		واحد آزمایشگاه تخصصی
۲		گواهینامه ها
۳		واحد تحقیق و توسعه
۴		تندیس ها و جام ها
۸		مراکز کنترل
۱۳		دکتورها
۲۳		آزیرها و فلاشرها
۲۹		شستی و چراغ ریموت
۳۲		رزومه



درباره شرکت آریاک

۳۰ سال حضوری پرافتخار پیشگام در صنعت ایمنی کشور

شرکت آریاک با بیش از ۳۰ سال تجربه در زمینه طراحی، تولید، مشاوره و اجرای هزاران پروژه اعلام حریق، پیشگام در صنعت ایمنی کشور می باشد.

شرکت آریاک اولین تولید کننده کامل سیستم های اعلام حریق منطبق با استانداردهای ملی و اروپایی در کشور بوده و ضمن بهره گیری از کارشناسان متخصص و آزمایشگاه مجهز و تخصصی، استقرار و اخذ گواهینامه های ISO/IEC 17025 و ایجاد سیستم مدیریت جامع کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001:2015 از موسسه بین المللی IMQ ایتالیا و همچنین اخذ گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 از مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران NACI، ارتقاء گارانتی ۵ ساله، شبکه توزیع و پشتیبانی و خدمات پس از فروش گسترده در سراسر کشور، کسب پروانه تحقیق و توسعه از وزارت صمت و اخذ گواهینامه های استاندارد ملی برای محصولات تولیدی و ... از مهم ترین دلایل تولید محصولات با کیفیت برتر و ارتقاء روز افزون محصولات است.

واحد آزمایشگاه تخصصی

هم زمان با شروع فعالیت تولیدی شرکت آریاک، واحد آزمایشگاه با بهره گیری از پرسنل متخصص جهت کنترل کلیه فرآیندهای تولید اعم از ورود مواد اولیه تا محصول نهائی آغاز به کار می نماید.

اولین آزمایشگاه تخصصی، با هدف تضمین و اطمینان از کیفیت محصولات تولیدی که موفق به اخذ گواهینامه استاندارد ISO/IEC 17025 از مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران NACI گردیده است.

واحد آزمایشگاه در خصوص انجام آزمون های سیستم اعلام حریق و همچنین ارائه خدمات آزمایشگاهی مطابق با آخرین ویرایش های ملی و بین المللی به شرکت های بازرسی، فنی شرکت های تولیدی و برگزاری دوره های آموزشی فعالیت می نماید.



Certificates



واحد تحقیق و توسعه

- واحد تحقیق و توسعه شرکت آریاک متشکل از کارشناسان مجرب بوده و با بهره‌گیری از توان علمی، فنی و به‌کارگیری از امکانات پیشرفته در زمینه سیستم‌های اعلام حریق فعالیت‌های پژوهشی، تحقیقاتی و توسعه‌های فعالیت می‌نماید.
- کسب پروانه تحقیق و توسعه در سال ۱۳۹۹ از وزارت صنعت، معدن و تجارت از شرکت آریاک می‌باشد.
- کسب گواهی تحقیق و توسعه در سال ۱۳۹۷ از وزارت صنعت، معدن و تجارت
- همکاری در پروژه‌های تحقیقاتی با مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی
- بهبود مستمر فرآیند تولید
- ارزایی محصولات جدید
- تکنولوژی‌های نوین تولید



تندیس و گواهی‌نامه رعایت حقوق مصرف‌کننده در سال‌های متمادی ۹۶ - ۹۸



افتخارهای اخیر شرکت آریاک

- تندیس و گواهینامه رعایت حقوق مصرف کننده در سال های ۹۶، ۹۷ و ۹۸
- تندیس درجه یک لیاقت و ارزش آفرینی ملی در سال ۱۳۹۷
- تندیس حمایت از کالای ایرانی در سال ۱۳۹۷
- تندیس دیزاین و توسعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۷
- تندیس و گواهینامه افتخار روز ملی صنعت و معدن استان تهران در سال ۱۳۹۷
- تندیس و گواهینامه کنگره سراسری برند ملی، اقتدار ملی در سال ۱۳۹۷
- تندیس و گواهینامه ششمین گردهمایی بزرگ مسئولین دولت و مدیران بنگاههای برتر اقتصادی ایران در سال ۹۷ و ۹۸
- تندیس چهارمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری در سال ۱۳۹۷
- تندیس گرامیداشت روز ملی صنعت شهرستان رباط کریم در سال ۱۳۹۸
- تندیس چهارمین نشان عالی مدیر سال در سال ۱۳۹۸
- تندیس و گواهینامه افتخار روز ملی صنعت و معدن استان تهران در سال ۱۳۹۸



هدف ما

((تولید محصولات مطابق با استانداردهای بین المللی
و توسعه سهم صادراتی و پیوستن به تجارت جهانی است))





((Our target is to produce quality products in accordance with international standards and expand the share of exports by joining global trade))

Control Center

ACT 1 ZONE

ACT 2-6 ZONE

ACT 8-14 ZONE

AFC 16-28 ZONE



KEY

ACT 1 ZONE

بدنه فولادی

Fire Alarm Control Panel

مرکز کنترل تک زون



سایر مشخصات

امکان اتصال به دستگاه تلفن کننده همراه با تأمین تغذیه و ارسال سیگنال کنترلی
مجهز به کنتاکت خروجی رله (NO-NC) جهت فرمان دادن به تجهیزات جانبی مانند آگراس
فن، زون دزدگیر، فن فشار مثبت، شیر برقی، آژیر ۲۲۰ ولت و ...
مجهز به تغذیه کمکی ۲۴ ولت
امکان تشخیص نوع خطای زون (OPEN و SHORT) و مجهز به نشانگرهای LED مجزا
برای فالت ها به تفکیک
امکان تست سیستم اعلام حریق توسط یک نفر با قرار دادن مرکز در حالت تست تکنفره
(ریست شدن خودکار مرکز با هر بار تحریک دتکتور و شستی)
مجهز به رله زمان دار با قابلیت تنظیم زمان تأخیر
مجهز به رله دوم (فرمان) با امکان حفظ فرمان حریق با وجود ساکت کردن آژیرها و قابلیت
برگشت با دکمه Reset
امکان ایزوله کردن (غیر فعال) زون
تکنولوژی ساخت SMD
قابلیت اتصال به تکرار کننده (Repeater)
امکان قفل کردن کلیدهای مرکز کنترل به منظور فراهم کردن اجازه دسترسی برای افراد
ذیصلاح
تشخیص قطعی و اتصالی در مسیر خطوط زون و آژیر
امکان نصب روکار و نیمه توکار
تأمین تغذیه کمکی مرکز کنترل با دو عدد باتری ۱۲ ولت در صورت قطع برق اصلی
دارای شارژر کنترل شده جهت شارژ باتری ها
دارای نشانگر هشدار اتصال معکوس باتری
برخورداری از مصونیت در برابر نویزهای الکترومغناطیسی
مقاوم در برابر ضربه و ارتعاش
مجهز به مدار کنترل وضعیت با امکان تشخیص باتری خالی و یا باتری سلول فاسد

ACT 1 ZONE

مشخصات فنی

ابعاد (mm) L*W*D	271*200*92
وزن تقریبی (کیلو گرم)	3
برق ورودی اصلی	185-240 VAC-50 HZ
باتری مورد نیاز	2 عدد 12V-4.5A
حداقل زمان کارکرد با باتری	24 ساعت
حداکثر تعداد دتکتور و شستی پالسی در هر زون	عدد 20
حداکثر تعداد شستی معمولی در هر زون	نامحدود
حداکثر تعداد آژیر 40 میلی آمپری	15
حداکثر تعداد آژیر 20 میلی آمپری	30
استاندارد بین المللی	EN54-2
استاندارد ملی	ISIRI-3707
ولتاژ زون	25V
تعداد مدار خروجی آژیر	2
شرایط محیطی - محدوده دما	10 تا 80 درجه سانتیگراد
جنس بدنه	St12

**ACT
2-6
ZONE**

بدنه فولادی

Fire Alarm Control Panel

مرکز کنترل ۲ تا ۶ زون



سایر مشخصات

امکان اتصال به دستگاه تلفن کننده همراه با تأمین تغذیه و ارسال سیگنال کنترلی
قابلیت اتصال ۲ مرکز کنترل با یکدیگر و امکان انتقال سیگنال‌های خطا و فرمان اعلام حریق
مراکز به یکدیگر
مجهز به کنتاکت خروجی رله (NO-NC) جهت فرمان دادن به تجهیزات جانبی مانند
اگزاست فن، زون دزدگیر، فن فشار مثبت، شیر برقی، آژیر ۲۲۰ ولت و...
مجهز به تغذیه کمکی ۲۴ ولت
امکان تشخیص نوع خطای زون (SHORT و OPEN) و مجهز به نشانگرهای LED مجزا
برای فالت‌ها به تفکیک
امکان تست سیستم اعلام حریق توسط یک نفر با قرار دادن مرکز در حالت تست تکنفره
(ریست شدن خودکار مرکز با هر بار تحریک دتکتور و شستی)
مجهز به رله زمان دار با قابلیت تنظیم زمان تأخیر
مجهز به رله دوم (فرمان) با امکان حفظ فرمان حریق با وجود ساکت کردن آژیرها و قابلیت
برگشت با دکمه Reset
امکان افزایش زون به صورت متعارف و بی سیم مرکز کنترل و ارتباط همزمان مرکز با
آشکارسازهای متعارف و بی سیم
امکان ایزوله کردن (غیر فعال) هر یک از زونها
تکنولوژی ساخت SMT
قابلیت اتصال به تکرار کننده (Repeater)
امکان تبدیل به مرکز کنترل زونال (آژیر اختصاصی برای هر زون)
امکان قفل کردن کلیدهای کنترل مرکز، به منظور فراهم کردن اجازه دسترسی برای افراد
ذیصلاح
تشخیص قطعی و اتصالی در مسیر خطوط زون و آژیر
امکان نصب روکار و نیمه توکار
تأمین تغذیه کمکی مرکز کنترل با دو عدد باتری ۱۲ ولت در صورت قطع برق اصلی
دارای شارژر کنترل شده جهت شارژ باتری‌ها
دارای نشانگر هشدار اتصال معکوس باتری
برخورداری از مصونیت در برابر نویزهای الکترومغناطیسی
مقاوم در برابر ضربه و ارتعاش
مجهز به مدار کنترل وضعیت با امکان تشخیص باتری خالی و یا باتری سلول فاسد

ACT 2-6 ZONE

ابعاد (mm) L*W*D	412*276*92
وزن تقریبی (کیلو گرم)	5
برق ورودی اصلی	185-240 VAC-50 HZ
باتری مورد نیاز	2 عدد 12V-4.5A
حداقل زمان کارکرد با باتری	24 ساعت
حداکثر تعداد دتکتور و شستی پالسی در هر زون	عدد 20
حداکثر تعداد شستی معمولی در هر زون	نامحدود
حداکثر تعداد آژیر 40 میلی آمپری	15
حداکثر تعداد آژیر 20 میلی آمپری	30
استاندارد بین المللی	EN54-2
استاندارد ملی	ISIRI-3707
ولتاژ زون	25V
تعداد مدار خروجی آژیر	2
شرایط محیطی - محدوده دما	10 تا 80 درجه سانتیگراد
جنس بدنه	St12

**ACT
8-14
ZONE**

بدنه فولادی

Fire Alarm Control Panel

مرکز کنترل ۸ تا ۱۴ زون



سایر مشخصات

امکان اتصال به دستگاه تلفن کننده همراه با تأمین تغذیه و ارسال سیگنال کنترلی
قابلیت اتصال ۲ مرکز کنترل با یکدیگر و امکان انتقال سیگنال‌های خطا و فرمان اعلام حریق
مراکز به یکدیگر
مجهز به کنتاکت خروجی رله (no-nc) جهت فرمان دادن به تجهیزات جانبی مانند اگزاست
فن، زون دزدگیر، فن فشار مثبت، شیر برقی، آژیر ۲۲۰ ولت و ...
مجهز به تغذیه کمکی ۲۴ ولت
امکان تشخیص نوع خطای زون (SHORT و OPEN) و مجهز به نشانگرهای LED مجزا
برای فالت‌ها به تفکیک
امکان تست سیستم اعلام حریق توسط یک نفر با قرار دادن مرکز در حالت تست تکنفره
(ریست شدن خودکار مرکز با هر بار تحریک دکتکتور و شستی)
مجهز به رله زمان دار با قابلیت تنظیم زمان تأخیر
مجهز به رله دوم (فرمان) با امکان حفظ فرمان حریق با وجود ساکت کردن آژیرها و قابلیت
برگشت با دکمه Reset
امکان افزایش زون به صورت متعارف و بی سیم مرکز کنترل و ارتباط همزمان مرکز با
آشکارسازهای متعارف و بی سیم
امکان ایزوله کردن (غیر فعال) هر یک از زونها
تکنولوژی ساخت SMT
قابلیت اتصال به تکرار کننده (Repeater)
امکان تبدیل به مرکز کنترل زونال (آژیر اختصاصی برای هر زون)
امکان قفل کردن کلیدهای کنترل مرکز، به منظور فراهم کردن اجازه دسترسی برای افراد
ذصلاح تشخیص قطعی و اتصالی در مسیر خطوط زون و آژیر
امکان نصب روکار و نیمه توکار
تأمین تغذیه کمکی مرکز کنترل با دو عدد باتری ۱۲ ولت در صورت قطع برق اصلی
دارای شارژر کنترل شده جهت شارژ باتری‌ها
دارای نشانگر هشدار اتصال معکوس باتری
برخورداری از مصونیت در برابر نویزهای الکترومغناطیسی
مقاوم در برابر ضربه و ارتعاش
مجهز به مدار کنترل وضعیت با امکان تشخیص باتری خالی و یا باتری سلول فاسد

ACT 8-14 ZONE

503*329*92	ابعاد (mm)*W*D*H
9.2	وزن تقریبی (کیلو گرم)
185-240 VAC-50 HZ	برق ورودی اصلی
2 عدد 12V-4.5A	باتری مورد نیاز
34 ساعت	حداقل زمان کارکرد با باتری
عدد 20	حداکثر تعداد دکتکتور و شستی پالسی در هر زون
نامحدود	حداکثر تعداد شستی معمولی در هر زون
27	حداکثر تعداد آژیر 40 میلی آمپری
55	حداکثر تعداد آژیر 20 میلی آمپری
EN54-2	استاندارد بین المللی
ISIRI-3707	استاندارد ملی
25V	ولتاژ زون
2	تعداد مدار خروجی آژیر
10 تا 80 درجه سانتیگراد	شرایط محیطی - محدوده دما
St12	جنس بدنه

**AFC
16-28
ZONE**

بدنه فولادی

Fire Alarm Control Panel

مرکز کنترل ۱۶ تا ۲۸ زون



سایر مشخصات

امکان اتصال به دستگاه تلفن کننده همراه با تأمین تغذیه و ارسال سیگنال کنترلی
قابلیت اتصال ۲ مرکز کنترل با یکدیگر و امکان انتقال سیگنال‌های خطا و فرمان اعلام حریق
مراکز به یکدیگر
مجهز به کنتاکت خروجی رله (NO-NC) جهت فرمان دادن به تجهیزات جانبی مانند
اگزاست فن، زون دزدگیر، فن فشار مثبت، شیر برقی، آژیر ۲۲۰ ولت و...
مجهز به تغذیه کمکی ۲۴ ولت
امکان تشخیص نوع خطای زون (SHORT و OPEN) و مجهز به نشانگرهای LED مجزا
برای فالت‌ها به تفکیک
امکان تست سیستم اعلام حریق توسط یک نفر با قرار دادن مرکز در حالت تست تک نفر
(ریست شدن خودکار مرکز با هر بار تحریک دتکتور و شستی)
امکان ایزوله (غیر فعال) کردن هر یک از زونها
تکنولوژی ساخت SMT
قابلیت اتصال به تکرار کننده (Repeater)
امکان تبدیل به مرکز کنترل زونال (آژیر اختصاصی برای هر زون)
امکان قفل کردن کلیدهای کنترل مرکز، به منظور فراهم کردن اجازه دسترسی برای افراد
ذیصلاح تشخیص قطعی و اتصالی در مسیر خطوط زون و آژیر
امکان نصب روکار و توکار
تأمین تغذیه کمکی مرکز کنترل با دو عدد باتری ۱۲ ولت در صورت قطع برق اصلی
دارای شارژر کنترل شده جهت شارژ باتری‌ها
دارای نشانگر هشدار اتصال معکوس باتری
برخورداری از مصنویت در برابر نویزهای الکترومغناطیسی
مقاوم در برابر ضربه و ارتعاش
مجهز به مدار کنترل وضعیت با امکان تشخیص باتری خالی و یا باتری سلول فاسد

AFC 16-28 ZONE

ابعاد (mm) L*W*D	503*329*131
وزن تقریبی (کیلو گرم)	9.7
برق ورودی اصلی	185-240 VAC-50 HZ
باتری مورد نیاز	2 عدد 12V-4.5A
حداقل زمان کارکرد با باتری	24 ساعت
حداکثر تعداد دتکتور و شستی پالسی در هر زون	عدد 20
حداکثر تعداد شستی معمولی در هر زون	نامحدود
حداکثر تعداد آژیر 40 میلی آمپری	65
حداکثر تعداد آژیر 20 میلی آمپری	130
استاندارد بین المللی	EN54-2
استاندارد ملی	ISIRI-3707
ولتاژ زون	25V
تعداد مدار خروجی آژیر	2
شرایط محیطی - محدوده دما	10 تا 80 درجه سانتیگراد
جنس بدنه	St12

Detectors



ARIAK

**APDA
24V**

Smoke Detector


Photoelectric 24 V

دتکتور دود مدل آریا



سایر مشخصات

ارتقاء آستانه عملکرد
حساس نبودن به نور محیط
حساس به دود ناشی از سوختن مواد مختلف
مقاوم در برابر خوردگی ناشی از آلودگی های جوی
مقاوم در برابر ضربه و ارتعاش
دارای خروجی سیگنال برای نشانگر ریموت
فضای داخلی باز پایه جهت دسترسی آسان به کابلها و ترمینالها
نصب یک حالت آشکارساز روی پایه تنها با چرخاندن در جهت حرکت عقربه های ساعت
دارای شاخص اتصال کامل الکتریکی

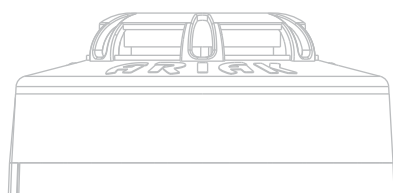

APDA-24

مشخصات فنی

16 - 28 VDC	ولتاژ تغذیه
60 μ A @ 24 VDC	جریان در حالت نرمال
50 mA @ 24 VDC	جریان در حالت آلارم
104 mm	قطر
39 mm	ارتفاع (بدون پایه)
92 gr	وزن (بدون پایه)
10 sec	زمان راه اندازی
< 10 sec	مدت زمان پاسخگویی
360 درجه	زاویه دید نشانگرها
EN54-7	استاندارد بین المللی
ISIRI-3708	استاندارد ملی
SMT	تکنولوژی تولید مدار
20 تا 70 درجه سانتیگراد	شرایط محیطی - محدوده دما
کمتر 93% بدون میعان	شرایط محیطی - محدوده رطوبت
5 ثانیه یک بار	زمان نمونه برداری
470 اهم	مقاومت آلارم
کمتر از 2 ولت	ولتاژ ریست آلارم
1 ثانیه	مدت زمان ریست آلارم
ABS	جنس بدنه
15 متر در ارتفاع 3 متر	قطر منطقه تحت پوشش دتکتور
در حالت نرمال چشمک زن در حالت آلارم ثابت روشن	نشانگر LED نرمال و آلارم

**AHDA
24V**

Rate of Rise Temperature


Heat Detector 24 V

دتکتور حرارت افزایشی مدل آریا



سایر مشخصات

ارتقاء آستانه عملکرد برای نرخ های مختلف افزایش دمای محیط
مقاوم در برابر خوردگی ناشی از آلودگی های جوی
مقاوم در برابر ضربه و ارتعاش
دارای خروجی سیگنال برای نشانگر ریموت
تشخیص انواع حریق های با شعله زیاد و گرمازا با نرخ های افزایش دمای مختلف
فضای داخلی باز پایه جهت دسترسی آسان به کابلها و ترمینالها
نصب یک حالت آشکارساز روی پایه تنها با چرخاندن در جهت حرکت عقربه های ساعت
دارای شاخص اتصال کامل الکتریکی

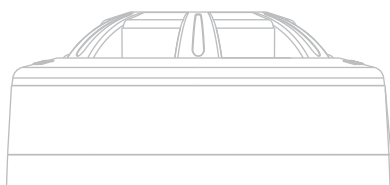

AHDA-24

مشخصات فنی

16 - 28 VDC	ولتاژ تغذیه
50 μ A @ 24 VDC	جریان در حالت نرمال
50 mA @ 24 VDC	جریان در حالت آلارم
104 mm	قطر
39 mm	ارتفاع (بدون پایه)
84 gr	وزن (بدون پایه)
10 sec	زمان راه اندازی
< 5 sec	مدت زمان پاسخگویی
360 درجه	زاویه دید نشانگرها
رده دمایی ۱	کلاس دتکتور
75 درجه سانتیگراد	دمای کارکرد
EN54-5	استاندارد بین المللی
ISIRI-3710	استاندارد ملی
SMT	تکنولوژی تولید مدار
20 تا 90 درجه سانتیگراد	شرایط محیطی - محدوده دما
تا ۹۳٪ بدون میعان یا تعریق	شرایط محیطی - محدوده رطوبت
3 ثانیه یک بار	زمان نمونه برداری
470 اهم	مقاومت آلارم
کمتر از ۲ ولت	ولتاژ ریست آلارم
1 ثانیه	مدت زمان ریست آلارم
12 متر در ارتفاع 3 $\leq$ متر	قطر منطقه تحت پوشش دتکتور
ABS	جنس بدنه
در حالت نرمال چشمک زن	نشانگر LED نرمال و آلارم
در حالت آلارم ثابت روشن	

**APD
24V**

Smoke Detector

Photoelectric

دتکتور دود فتو الکتریک





سایر مشخصات

دارای خروجی سیگنال برای نشانگر ریموت
حساس نبودن به نور محیط
حساس به دود ناشی از سوختن مواد مختلف
مقاوم در برابر خوردگی ناشی از آلودگی های جوی
مقاوم در برابر ضربه و ارتعاش

مشخصات فنی

APD-24	ولتاژ تغذیه
16 - 28 VDC	جریان در زمان نرمال
55µA @ 24 VDC	جریان در زمان آلارم
50 mA @ 24 VDC	حداکثر جریان مجاز کنتاکت خروجی
—	زمان نمونه برداری
5 ثانیه یک بار	قطر
100 mm	ارتفاع
54 mm	وزن
110 gr	زمان راه اندازی
10 sec	مدت زمان پاسخگویی
< 10 sec	زاویه دید نشانگرها
180 درجه	استاندارد بین المللی
EN54-7	استاندارد ملی
ISIRI-3709	شرایط محیطی - محدوده دما
20 تا ۷۰ درجه سانتیگراد	شرایط محیطی - محدوده رطوبت
تا 93% بدون میعان	مقاومت آلارم
470 اهم	ولتاژ ریست آلارم
کمتر از 2 ولت	مدت زمان ریست آلارم
1 ثانیه	قطر منطقه تحت پوشش دتکتور
15 متر در ارتفاع 3 متر	جنس بدنه
ABS	نشانگر LED نرمال و آلارم
در حالت نرمال چشمک زن	
در حالت آلارم ثابت روشن	

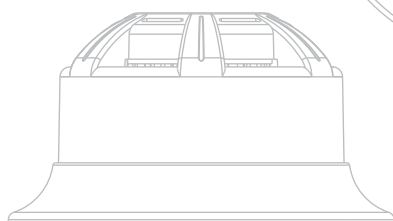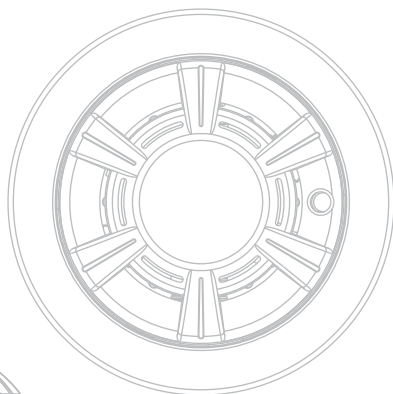

**AHDA
24V**

Fixed Temperature



Heat Detector 24 V

دتکتور حرارت ثابت مدل آریا



سایر مشخصات

دارای خروجی سیگنال برای نشانگر ریموت
مقاوم در برابر خوردگی ناشی از آلودگی‌های جوی
مقاوم در برابر ضربه و ارتعاش
تشخیص انواع حریق‌های با شعله زیاد و گرمازا با نرخ‌های افزایش دمای مختلف

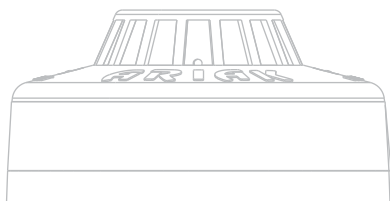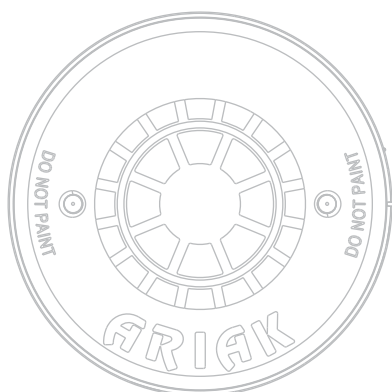

مشخصات فنی

AHDA-24	مشخصات فنی
16 - 28 VDC	ولتاژ تغذیه
30 μ A @ 24 VDC	جریان در حالت نرمال
50 mA @ 24 VDC	جریان در حالت آلارم
—	حداکثر جریان مجاز کنتاکت خروجی
100 mm	قطر
53 mm	ارتفاع
97 gr	وزن
10 sec	زمان راه اندازی
< 5 sec	مدت زمان پاسخگویی
180 درجه	زاویه دید نشانگرها
رده دمایی کلاس 1	کلاس دتکتور
75 درجه سانتیگراد	دمای عملکرد
EN54-5	استاندارد بین المللی
ISIRI-3710	استاندارد ملی
20 تا 90 درجه سانتیگراد	شرایط محیطی - محدوده دما
تا 93% بدون میعان	شرایط محیطی - محدوده رطوبت
3 ثانیه یک بار	زمان نمونه برداری
470 اهم	مقاومت آلارم
کمتر از 2 ولت	ولتاژ ریست آلارم
1 ثانیه	مدت زمان ریست آلارم
12 متر در ارتفاع $\leq$ 3 متر	قطر منطقه تحت پوشش دتکتور
ABS	جنس بدنه
در حالت نرمال چشمک زن	نشانگر LED نرمال و آلارم
در حالت آلارم ثابت روشن	

**ASD
24V**

Ionized

Smoke Detector

دتکتور دود یونیزه مدل آریا



سایر مشخصات (ASD-24)

دارای خروجی سیگنال برای نشانگر ریموت
حساس نبودن به نور محیط
حساس به دود و ذرات نامرئی ناشی از سوختن
مواد مختلف
مقاوم در برابر خوردگی ناشی از آلودگی‌های جوی
مقاوم در برابر ضربه و ارتعاش

ASD-24

16 - 28 VDC	ولتاژ تغذیه
130µA @ 24 VDC	جریان در زمان نرمال
50 mA @ 24 VDC	جریان در زمان آلارم
---	حداکثر جریان مجاز کنتاکت خروجی
5 ثانیه یک بار	زمان نمونه برداری
100 mm	قطر
54 mm	ارتفاع
112 gr	وزن
10 sec	زمان راه اندازی
< 10 sec	مدت زمان پاسخگویی
180 درجه	زاویه دید نشانگرها
استانداردهای ملی 3709 و ISIRI-3708 و بین المللی EN54-7	استاندارد طراحی
ISIRI-3709	دارای نشان استاندارد ملی
20 تا 70 درجه سانتیگراد	شرایط محیطی - محدوده دما
تا 93% بدون میعان	شرایط محیطی - محدوده رطوبت
470 اهم	مقاومت آلارم
کمتر از 2 ولت	ولتاژ ریست آلارم
1 ثانیه	مدت زمان ریست آلارم
15 متر در ارتفاع 3 ≤ متر	قطر منطقه تحت پوشش دتکتور
ABS	جنس بدنه
در حالت نرمال چشمک زن در حالت آلارم ثابت روشن	نشانگر LED نرمال و آلارم

**APD
AHD
48R**

Smoke Detector


Rate of Rise &

Fixed Temperature

Heat Detector 48 V

دکتورهای دود و حرارتی

۴۸ ولتی رله دار

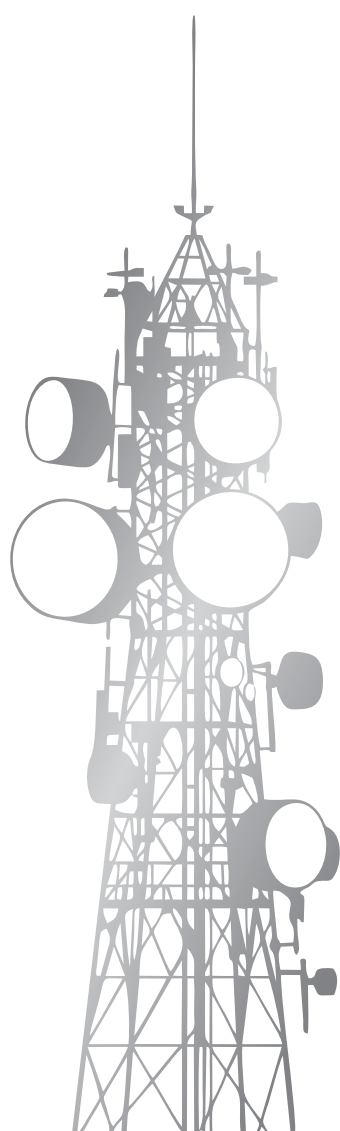

AHD-48R	APD-48R	مشخصات فنی
43 - 52 VDC	43 - 52 VDC	ولتاژ تغذیه
1 mA @ 48 VDC	1 mA @ 48 VDC	جریان در زمان نرمال
13 mA @ 48 VDC	13 mA @ 48 VDC	جریان در زمان آلارم
'500 mA @ 48 VDC	'500 mA @ 48 VDC	حداکثر جریان مجاز کنتاکت خروجی
2 ثانیه یک بار	2 ثانیه یک بار	زمان نمونه برداری
100 mm	100 mm	قطر
54 mm	54 mm	ارتفاع
110 gr	110 gr	وزن
10 sec	10 sec	زمان راه اندازی
< 10 sec	< 10 sec	مدت زمان پاسخگویی
180 درجه	180 درجه	زاویه دید نشانگرها
EN54-5	EN54-7	استاندارد بین المللی
ISIRI-3708	ISIRI-3708	استاندارد ملی
20 تا 70 درجه سانتیگراد	20 تا 70 درجه سانتیگراد	شرایط محیطی - محدوده دما
تا 93% بدون میعان	تا 93% بدون میعان	شرایط محیطی - محدوده رطوبت
---	---	مقاومت آلارم
---	---	ولتاژ ریست آلارم
---	---	مدت زمان ریست آلارم
15 متر در ارتفاع ≤ 3 متر	15 متر در ارتفاع ≤ 3 متر	قطر منطقه تحت پوشش دکتور
ABS	ABS	جنس بدنه
در حالت نرمال چشمک زن	در حالت نرمال چشمک زن	نشانگر LED نرمال و آلارم
در حالت آلارم ثابت روشن	در حالت آلارم ثابت روشن	

قابل استفاده در سیستم های مخابراتی

AHZ
AHZ-W
220V

Rate of Rise & Fixed Temperature

Heat Detector 220 V

دتکتور حرارت موضعی مدل آریا



سایر مشخصات

عملکرد مستقل با ولتاژ ۲۲۰ ولت و بدون نیاز به سیستم کنترل مرکزی (تغذیه کمکی باتری ۹ ولت)
دارای نشانگر برقراری برق شهر ۲۲۰ ولت
دارای شارژر کنترل شده جهت شارژ باتری
دارای نشانگر، هشدار بازر و تغییر وضعیت کنتاکت خروجی برای حالت آلام
دارای نشانگر و هشدار بازر در نبود برق یا باتری و یا حتی خرابی باتری
دارای نشانگر حالت شارژ باتری
امکان تست عملکرد دستگاه
امکان تنظیم دمای عملکرد دتکتور به درخواست مشتری
مجهز به کنتاکت خروجی رله (no-nc) جهت فرمان دادن به تجهیزات جانبی
مانند: مرکز کنترل اعلام حریق و دزدگیر، آگراست فن، شیر برقی، آژیر ۲۲۰ ولت و...

AHZ-W

AHZ

مشخصات فنی

200 - 240VAC/50Hz	200 - 240VAC/50Hz	ولتاژ تغذیه اصلی
9 VDC - 270 mAh	9 VDC - 270 mAh	باتری (تغذیه کمکی)
150 mA @ 220 VAC	150 mA @ 220 VAC	جریان مصرفی
1A @ 250 VAC 3A @ 24 VDC	1A @ 250 VAC 3A @ 24 VDC	حداکثر جریان کنتاکت خروجی
< 5 sec	< 5 sec	زمان پاسخ
رده دمایی کلاس ۱	رده دمایی کلاس 1	کلاس دتکتور
75 درجه سانتیگراد	75 درجه سانتیگراد	دمای عملکرد
EN54-5	EN54-5	استاندارد بین المللی
ISIRI-3710	ISIRI-3710	استاندارد ملی
54 × 145 mm	54 × 145 mm	ابعاد با پایه
~ 220 gr	~ 220 gr	وزن با پایه
ABS	ABS	جنس بدنه
20 تا 95 درجه سانتیگراد	20 تا 95 درجه سانتیگراد	شرایط محیطی - محدوده دما
تا 93% بدون میعان	تا 93% بدون میعان	شرایط محیطی - محدوده رطوبت
300 متر	---	برد (بدون مانع)
امکان ارسال فرمان حریق	امکان ارسال فرمان حریق	سایر مشخصات
به مرکز کنترل به صورت بی سیم	به مرکز کنترل با کمک سیم	

**APZ
APZ-W
220V**

Smoke Detector 220 V

دتکتور دود موضعی مدل آریا



سایر مشخصات

عملکرد مستقل با ولتاژ ۲۲۰ ولت و بدون نیاز به سیستم کنترل مرکزی (تغذیه کمکی باتری ۹ ولت)
دارای نشانگر برقراری برق شهر ۲۲۰ ولت
دارای شارژر کنترل شده جهت شارژ باتری
دارای نشانگر، هشدار بازر و تغییر وضعیت کنتاکت خروجی برای حالت آلارم
دارای نشانگر و هشدار بازر در نبود برق یا باتری و یا حتی خرابی باتری
دارای نشانگر حالت شارژ باتری
امکان تست عملکرد دستگاه
مجهز به کنتاکت خروجی رله (no-nc) جهت فرمان دادن به تجهیزات جانبی
مانند: مرکز کنترل اعلام حریق و دزدگیر، گازاست فن، شیر برقی، آژیر ۲۲۰ ولت و...

مشخصات فنی	APZ	APZ-W
ولتاژ تغذیه اصلی	200 - 240VAC/50Hz	200 - 240VAC/50Hz
باتری (تغذیه کمکی)	9 VDC - 270 mAh	9 VDC - 270 mAh
جریان مصرفی	150 mA @ 220 VAC	150 mA @ 220 VAC
حداکثر جریان کنتاکت خروجی	1A @ 250 VAC 3A @ 24 VDC	1A @ 250 VAC 3A @ 24 VDC
زمان پاسخ	< 5 sec	< 5 sec
استاندارد بین المللی	EN54-7	EN54-7
استاندارد ملی	ISIRI-3709	ISIRI-3708
ابعاد با پایه	54 × 145 mm	54 × 145 mm
وزن با پایه	~ 220 gr	~ 220 gr
جنس بدنه	ABS	ABS
شرایط محیطی - محدوده دما	20 تا 70 درجه سانتیگراد	20 تا 70 درجه سانتیگراد
شرایط محیطی - محدوده رطوبت	تا 93% بدون میعان	تا 93% بدون میعان
برد (بدون مانع)	---	300 متر
سایر مشخصات	امکان ارسال فرمان حریق به مرکز کنترل با کمک سیم	امکان ارسال فرمان حریق به مرکز کنترل به صورت بی سیم

**APDA
12R
AHDA
12R**

Smoke Detector

Temperature Heat Detector 12 V

**دتکتورهای دودی و حرارتی
۱۲ ولتی رله دار**




سایر مشخصات

دارای کنتاکت خروجی جهت استفاده در سیستم های حفاظتی و مخابراتی
برگشت خودکار کنتاکت خروجی دتکتور به حالت نرمال با رفع حریق و کاهش دمای محیط
امکان انتخاب وضعیت کنتاکت (NO یا NC بودن) برای حالت آلارم
مقاوم در برابر خوردگی ناشی از آلودگی های جوی
مقاوم در برابر ضربه و ارتعاش
تشخیص انواع حریق های با شعله زیاد و گرمازا با نرخ های افزایش دمای مختلف

AHDA-12R	APDA-12R	مشخصات فنی
10 - 14 VDC	10 - 14 VDC	ولتاژ تغذیه
26 mA @ 12 VDC	30 mA @ 12 VDC	جریان در زمان نرمال
50 mA @ 12 VDC	50 mA @ 12 VDC	جریان در زمان آلارم
500 mA @ 12 VAC	1000 mA @ 12 CVDC	حداکثر جریان مجاز کنتاکت خروجی
2 ثانیه یک بار	2 ثانیه یک بار	زمان نمونه برداری
104 mm	104 mm	قطر
39 mm	39 mm	ارتفاع
110 gr	110 gr	وزن
10 sec	10 sec	زمان راه اندازی
< 10 sec	< 10 sec	مدت زمان پاسخگویی
180 درجه	180 درجه	زاویه دید نشانگرها
EN54-5	EN54-7	استاندارد بین المللی
ISIRI-3708	ISIRI-3708	استاندارد ملی
20 تا 70 درجه سانتیگراد	20 تا 70 درجه سانتیگراد	شرایط محیطی - محدوده دما
تا 93% بدون میعان	تا 93% بدون میعان	شرایط محیطی - محدوده رطوبت
15 متر در ارتفاع 3 ≤ متر	15 متر در ارتفاع 3 ≤ متر	قطر منطقه تحت پوشش دتکتور
ABS	ABS	جنس بدنه
در حالت نرمال چشمک زن	در حالت نرمال چشمک زن	نشانگر LED نرمال و آلارم
در حالت آلارم ثابت روشن	در حالت آلارم ثابت روشن	

قابل استفاده در سیستم های حفاظتی و امنیتی

Sounders & Flasher


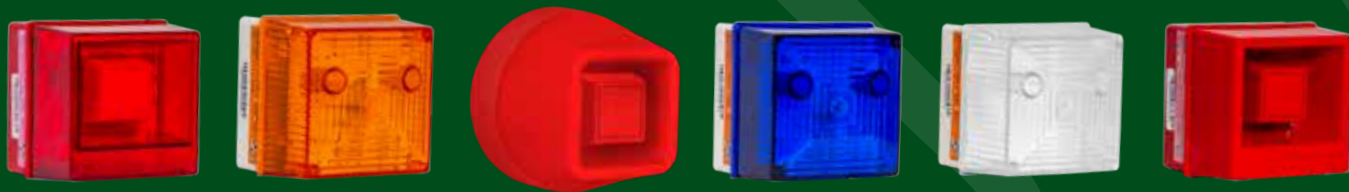


كيفية

AMS
24
AMS
220

Piezoelectric Multi Tone Sounders

آژیر چند صدا



220 VAC	AMS-24	مشخصات فنی
220 VAC	16-27 VDC	ولتاژ تغذیه
30 mA @ 220 VAC	65 mA @ 24 VDC	جریان مصرفی
قرمز، سفید و مشکی	قرمز، سفید و مشکی	رنگ
90*90*79	90*90*79	ابعاد
165 گرم	165 گرم	وزن
IP21C	IP21C	درجه حفاظت
80 - 110 dB	80 - 110 dB	شدت صدا در فاصله یک متری
800 - 1600 Hz	800 - 1600 Hz	محدوده فرکانسی
در محیط مسقف	در محیط مسقف	شرایط نصب
En54- 3	En54- 3	استاندارد بین المللی
INSO 18687- 3	INSO 18687- 3	استاندارد ملی
ABS	ABS	جنس بدنه
10 تا 70 درجه سانتیگراد	10 تا 70 درجه سانتیگراد	شرایط محیطی - محدوده دما
تا 93% بدون میعان	تا 93% بدون میعان	شرایط محیطی - محدوده رطوبت

دارای ۸ نوع صدای مختلف

APSA
24
APSA
220

Piezoelectric Unic Sounder

آژیر تک صدا



مشخصات فنی	APSA-24	APSA-220
ولتاژ تغذیه	16-27VDC	220VAC
جریان مصرفی	26 mA @ 24 VDC	110mA @ 220 VDC
رنگ	قرمز، سفید و مشکی	قرمز، سفید و مشکی
ابعاد	90*90*79	90*90*79
وزن	165 گرم	165 گرم
درجه حفاظت	IP21C	IP21C
شدت صدا در فاصله یک متری	80 - 110 dB	80 - 110 dB
محدوده فرکانسی	800 - 1600 Hz	800 - 1600 Hz
شرایط نصب	در محیط مسقف	در محیط مسقف
استاندارد بین المللی	EN54-3	EN54-3
استاندارد ملی	INSO 18687-3	INSO 18687-3
جنس بدنه	ABS	ABS
شرایط محیطی - محدوده دما	10 تا 70 درجه سانتیگراد	10 تا 70 درجه سانتیگراد
شرایط محیطی - محدوده رطوبت	تا 93% بدون میعان	تا 93% بدون میعان
سایر مشخصات	با شدت صدای قابل تنظیم دارای صدای زیر و بم قابل ارائه با ولتاژهای 110VAC, 48VDC	با شدت صدای قابل تنظیم دارای صدای زیر و بم قابل ارائه با ولتاژهای 110VAC, 48VDC



WWW.ARIAK.CO.IR

ALL
24
ALL
220



LED Strobe Light

فلاشر ال ای دی



مشخصات فنی	ALL-24	ALL-220
ولتاژ تغذیه	24VDC	220VAC
جریان مصرفی	140 mA @ 24 VDC	33 mA @ 220 VAC
رنگ	قرمز- نارنجی - سفید - آبی - سبز	قرمز- نارنجی - سفید - آبی - سبز
ابعاد	90*90*79	90*90*79
وزن	166 گرم	166 گرم
درجه حفاظت	IP21C	IP21C
زاویه دید	180 درجه	180 درجه
استاندارد بین المللی	EN54-23	EN54-23
استاندارد ملی	INSO 14459-23	INSO 14459-23
جنس بدنه	پلی کربنات	پلی کربنات
شرایط محیطی - محدوده دما	10 تا 70 درجه سانتیگراد	10 تا 70 درجه سانتیگراد
شرایط محیطی - محدوده رطوبت	تا 93% بدون میعان	تا 93% بدون میعان
سایر مشخصات	زمان فلاش قابل تنظیم از 0.5 تا 2 ثانیه یک بار کم مصرف با عمر طولانی قابل ارائه با ولتاژ 12VDC	زمان فلاش قابل تنظیم از 0.5 تا 2 ثانیه یک بار کم مصرف با عمر طولانی قابل ارائه با ولتاژ 12VDC

ASL
LED



Xenon Strobe Light

فلاشر آذر خشی



مشخصات فنی	ASL-LED
ولتاژ تغذیه	220 VAC
جریان مصرفی	100 mA
رنگ	قرمز- نارنجی - سفید - آبی - سبز
ابعاد	90*90*79
وزن	166 گرم
درجه حفاظت	IP21C
زاویه دید	180 درجه
استاندارد بین المللی	EN54-23
استاندارد ملی	INSO 14459-23
جنس بدنه	پلی کربنات
شرایط محیطی - محدوده دما	10 تا 70 درجه سانتیگراد
شرایط محیطی - محدوده رطوبت	تا 93% بدون میعان
سایر مشخصات	زمان فلاش قابل تنظیم 0.5, 1.5, 2.5, 14 ثانیه یک بار قابل مشاهده از فاصله 1 کیلومتری دارای نور خیره کننده کم مصرف با عمر طولانی

AVL
24
AVL
220

Sounder With Flasher

آژیر فلاشر LED



مشخصات فنی	AVL-24	AVL-220
ولتاژ تغذیه	24VDC	220VAC
جریان مصرفی	90 mA @ 24 VDC	200 mA @ 220 VAC
رنگ	قرمز	قرمز
ابعاد	90*90*78	90*90*78
وزن	180 گرم	180 گرم
درجه حفاظت	IP21C	IP21C
شدت صدا در فاصله یک متری	80 - 110 dB	80 - 110 dB
محدوده فرکانسی	800 - 1600 Hz	800 - 1600 Hz
شرایط نصب	در محیط مسقف	در محیط مسقف
زاویه دید	180 درجه	180 درجه
استاندارد بین المللی	EN54-3 , EN54-23	EN54-3 , EN54-23
استاندارد ملی	INSO 18687-3 , INSO 14459-23	INSO 18687-3 , INSO 14459-23
جنس بدنه	پلی کربنات	پلی کربنات
شرایط محیطی - محدوده دما	10 تا 70 درجه سانتیگراد	10 تا 70 درجه سانتیگراد
شرایط محیطی - محدوده رطوبت	تا 93% بدون میعان	تا 93% بدون میعان

سایر مشخصات

مناسب برای استفاده در محل‌هایی با صداهای مزاحم گذرا
با شدت صدای قابل تنظیم
هم زمانی ریتم آژیر با چشمک زدن فلاشر
امکان استفاده در سیستم‌های اعلام حریق، حفاظتی و امنیتی
دارای صدای زیر و بم
قابل ارائه با ولتاژ ۱۲VDC
زمان فلاش قابل تنظیم از ۵/۵ ثانیه تا ۲ ثانیه یکبار

Manual call point &



Remote indicator



ARIAK

ACP
P

Manual Call Points

شستی پالسی



ACP-P

مشخصات فنی

30 VDC	حداکثر ولتاژ تغذیه در حالت نرمال
16 VDC	حداکثر ولتاژ تغذیه در حالت آلارم
35 mA DC	حداکثر جریان مجاز
50 اهم	حداکثر مقاومت کنتاکت
470 اهم	مقاومت آلارم
قرمز	رنگ
90*90*42 mm	ابعاد
137 گرم	وزن
در محیط مسقف	شرایط نصب
2.5 میلیمتر مربع	حداکثر سطح مقطع هادی قابل قبول توسط ترمینال
ISIRI-6174	استاندارد بین المللی
EN54-11	استاندارد ملی
ABS	جنس بدنه
10 تا 70 درجه سانتیگراد	شرایط محیطی - محدوده دما
تا 93% بدون میعان	شرایط محیطی - محدوده رطوبت
امکان استفاده در سیستمهای حفاظتی و امنیتی	سایر مشخصات



ARI

Remote Indicator Light

ریموت سردرب



مشخصات فنی	ARI
ولتاژ تغذیه	8-24V
جریان مصرفی	34 mA @ 24 VDC
رنگ لنز	قرمز
ابعاد	92*92*55
وزن	70 گرم
زاویه دید	180 درجه
شرایط محیطی - محدوده دما	20 تا 70 درجه سانتیگراد
شرایط محیطی - محدوده رطوبت	تا 93% بدون میعان یا تعریق
جنس بدنه	ABS
سایر مشخصات	طراحی زیبا و منحصر بفرد

نمونه‌هایی از پروژه‌های اجراء شده یا در حال اجرای سیستم های اعلام حریق شرکت آریاک



آریاک



نمونه ای از پروژه های اجرا شده سیستم های اعلام حریق شرکت آریاک

مجمع ها و ساختمانهای مسکونی و تجاری

پروژه های مسکن مهر در سراسر کشور
پروژه مسکونی ۳۲ واحدی تعاونی صدا و سیما ی همدان
منطقه آزاد کیش - ۸ پروژه
منطقه آزاد قشم - ۳ پروژه

بیمارستان ها

بیمارستان خرم آباد
بیمارستان علی بن ابی طالب (ع) زاهدان
بیمارستان میالد - دانشکده پزشکی و سالن همایش
بیمارستان های پلدختر و اقلید فارس
بیمارستان خرم دره
بیمارستان توانبخشی سنندج
بیمارستان ایوان
بیمارستان و مجتمع توانبخشی دزفول
بیمارستان جزیره ابوموسی
بیمارستان زابل
بیمارستان دلیجان
بیمارستان ولیعصر و زایشگاه خرمشهر
بیمارستان طالقانی آبادان
بیمارستان بقیه ا... (عج) - برج شرقی
بیمارستان ماهشهر (پتروشیمی)
بیمارستان امام خمینی اهواز
بیمارستان شهید بقائی اهواز
بیمارستان خداینده زنجان
بیمارستان و مرکز توانبخشی کرمان
بیمارستان بردسیر کرمان
بیمارستان اهر
بیمارستان کلیبر
بیمارستان کازرون
بیمارستان مالیر
بیمارستان ارومیه
بیمارستان سبزوار
بیمارستان بیرجند
بیمارستان اسفراین
بیمارستان قوچان
بیمارستان بجنورد
بیمارستان قائن
آزمایشگاههای تربیت جام
بیمارستان گناوه
بیمارستان شهید قدوسی یزد
بیمارستان آموزشی کرمان
بیمارستان زاهدان
بیمارستان آموزشی زنجان
بیمارستان سرابل
بیمارستان بیجار

بانکها، شرکت ها و سازمانهای دولتی

شرکت ارتباطات سیار - کانکسهای موبایل BTS
ایستگاه آتش نشانی راسته کوچه تبریز
انبار و فروشگاه مرکزی مصرف سپه
مخابرات اراک
توانیر - مشاور سیستم اعالم و اطفاء حریق
دیسپاچینگ ملی ایران
سازمان مدیریت بحران تهران
بانک مسکن شعبه تبریز
بانک مسکن - اداره سرپرستی تبریز
(شرکت سرمایه گذاری مسکن)
مخابرات خوزستان - مجمع فنی و اداری اهواز
مخابرات اردبیل
آتش نشانی شهرکرد
آزمایشگاه مکانیک خاک شهرداری تهران
اداره اسناد خراسان، مشهد
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - انبار اسکناس
سایت کامپیوتری و بایگانی
بانک توسعه صادرات چابهار
شرکت مخابرات ایران، مرکز مخابراتی کهریزک
مخابرات یزد
صدا و سیما ی جمهوری اسلامی ایران:
مرکز ساری، مرکز سمنان، مرکز خرم آباد،
مرکز مایکرو ویو، جام جم، فرستنده رادیویی ایالم
فرستنده تلویزیونی آقاجاری، فرستنده مرکز کرمان و...
سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
مجمع آموزشی فرمانیه
کمیته امداد امام خمینی - ۲ پروژه
مرکز نهاد ریاست جمهوری، نیاوران
مجمع فرهنگی ورزشی ولی امر (بنیاد شهید)
ماشین سازی اراک - سایت کامپیوتر
معاونت امور دفاعی و عمرانی وزارت فرهنگ و آموزش عالی
مجمع آموزشی منابع طبیعی
(سازمان جنگل ها و مراتع کشور)
ساختمان استانداری مشهد
ساختمان موسسه استاندارد آذربایجان غربی
ساختمان مدیریت امور اجرائی سازمان عمران کیش
ساختمان معاونت عمرانی شیالت ایران
ساختمان مخابرات مجتمع امام خمینی (مصلی)
ساختمان حفاظت اطلاعات نیروهای انتظامی
ساختمان شهرداری منطقه ۸ مشهد
ساختمان سازمان تجهیزات مدارس ایران

صنایع نظامی

صنایع دفاع - مجتمع فجر (جاده مخصوص کرج)
پروژه نظامی صنعتی یا مهدی (عج) شیان - ۲ پروژه
لشکر ۲۱ حمزه
صنایع موشکی
مجری طرحهای عمرانی گروه صنایع مخابرات (وزارت دفاع)
مجمع ساصد (سازمان مهندسی وزارت دفاع) پروژه اداری
نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران - شهرک درجه داری
نیروی دریائی ارتش - مجتمع نوشهر
دانشگاه امام خمینی فرماندهی قرارگاه و پشتیبانی
مهندسی خاتم الانبیاء سپاه پاسداران

کارخانه‌ها و انبارها

پروژه پست‌های برق منطقه زنجان
شرکت تاید واتر- بندر امام خمینی
تاسیسات بندری و جرثقیل‌های لیپر روی اسکله
شرکت کشتی‌سازی ایران (بندر عباس)
شناورهای شالک، سیمینه و...
نیروگاه گازی شیروان
شرکت برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان
معاونت بهره برداری
سایتهای: زاهدان - خاش - ایرانشهر
لوتک - جکی گور و چابهار
شرکت پتروشیمی اراک - ۵ پروژه
پتروشیمی امیرکبیر (ساختمان اداری و انبار)
بانک کشاورزی - انبار طرشت
توزیع برق تهران - انبار سیرک
ایستگاه‌های پمپ گاز اصفهان (۴ پروژه)
نیروگاه حرارتی زاهدان
ساختمان شماره ۲ پتروشیمی مبین عسلویه
نیروگاه پتروشیمی مبین عسلویه
دخانیات رشت
مدیریت ارتباطات سیار مخابرات گیلان پروژه BTS
نیروگاه ایرانشهر
انبارهای تولید برق بعثت
نیروگاه بخار ایرانشهر
نیروگاه منتظر قائم کرج
پستهای برق خاش
پستهای برق اصفهان
پستهای برق تهران
پستهای برق شهید رجائی
پستهای برق کرج
شرکت نفت ایران - انبار فروشگاه تعاونی
پالایشگاه کنگان و انبارهای شرکت نفت ایران
شرکت شیالت ایران
نیروگاه ۴۰۰ اسالمنهر اصفهان (شرکت توانیر)
پالایشگاه گاز بید بلند (بهبهان)
کارخانه بیسکویت گرجی (کرج)

دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها

دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانشکده پیرا پزشکی (بیمارستان میلاد)
دانشگاه علوم پزشکی تبریز (وزارت بهداشت)
دانشگاه تبریز (خوابگاه خواهران)
دانشگاه گیلان
دانشگاه ارومیه
دانشگاه آزاد تهران جنوب
دانشگاه مازندران
خوابگاه دانشگاه کشاورزی برازجان - بوشهر

خوابگاه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
دانشگاه علوم پایه قزوین
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
خوابگاه، کتابخانه و پروژه آمفی تئاتر
دانشگاه شهید چمران اهواز - خوابگاه
دانشگاه علوم پزشکی کاشان - خوابگاه
دانشگاه علم و صنعت اراک
دانشگاه شیمیایی و سلولزی پردیس
دانشگاه مازندران، دانشکده علوم پایه بابلسر
دانشگاه علوم پزشکی تهران - ۲ پروژه
دانشگاه مشهد - خوابگاه
دانشگاه علم و صنعت تهران - خوابگاه
دانشگاه لرستان - خوابگاه
دانشگاه شهر کرد - خوابگاه
دانشگاه بیرجند - خوابگاه
دانشگاه شاهد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشگاه تبریز - خوابگاه
دانشگاه تربیت معلم کرج
دانشگاه باهنر کرج
دانشگاه کشاورزی کرج
دانشگاه هنر کرج
دانشگاه علوم پزشکی تبریز (وزارت بهداشت)
دانشگاه اردبیل - خوابگاه
دانشگاه اهواز - خوابگاه
دانشگاه گرگان - خوابگاه
دانشگاه رازی کرمانشاه - خوابگاه
دانشگاه اصفهان - خوابگاه شماره ۲ و ۵
دانشگاه الزهرا - خوابگاه
دانشگاه فردوسی مشهد - خوابگاه
دانشگاه عالمه طباطبایی - خوابگاه
دانشگاه شیراز - خوابگاه
دانشگاه بابلسر - خوابگاه
دانشگاه نور - خوابگاه
دانشگاه بوشهر - خوابگاه و کتابخانه
دانشگاه شهید بهشتی تهران
دانشگاه عالمه طباطبایی تهران
دانشگاه آزاد تهران- واحد دکترا
دانشگاه سیستان و بلوچستان
دانشگاه تربیت مدرس تهران
دانشگاه تهران - مخزن و کتابخانه مرکزی، ساختمان اداری
دانشگاه صنعتی شریف - جهاد دانشگاهی
دانشکده صنایع سلولزی چوکا
دانشگاه زنجان - خوابگاه، مرکز کامپیوتر
تحصیلات تکمیلی و دانشگاه فیزیک
دانشکده پیراپزشکی خرم آباد
دانشکده علوم پزشکی اراک
دانشکده علوم پزشکی بوشهر
خوابگاه اردبیل
دانشکده صنعتی شریف خوابگاه
نهار خوری و دانشکده مکانیک
دانشکده داروسازی یزد (آموزش عالی)
دانشکده علوم پزشکی زاهدان

ARIAK



Ariak fire Alarm System 
@ariak_firealarm 
info@ariak.com 
www.ariak.co.ir 